

v. E 550P - 1

| Grupo Electrónico Abierto o Encapsulado | Modelo | Potencia (KW / KVA) | | Voltaje Configurable (V) | Frecuencia | Factor de Potencia | Amperaje (A) |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | Prime | Stand By | | | | |
| | EP-550P / EP-550Pi | 500 KW / 625 KVA | 550 KW / 687.5 KVA | 220/380/440 | 60 HZ (1800 rpm) | 0.8 | 1804/1045/902 |



GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO



GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO

DATOS TÉCNICOS:

Grupo Electrónico:

| | |
|--|--------------------------------|
| Modelo: | EP-550P / EP-550Pi |
| Marca: | ENERPOWER |
| Fases: | 3, trifásico |
| Tanque Combustible Abierto / Insonoro: | 500L/ 132 Gal. |
| Frecuencia: | 60 HZ (1800 rpm) |
| Voltaje Configurable: | 220/380/440 Voltios |
| Interruptor Termo magnético: | 1000 Amperios |
| Regulación de tensión: | ± 1% entre vacío y plena carga |

Alternador:

| | |
|------------------------|--|
| Marca: | STAMFORD |
| Modelo: | HCI544E |
| Potencia Continua: | 570 KW |
| Tipo: | Sin escobillas, auto regulado y auto excitado. |
| Eficiencia: | 94.9 % |
| Aislamiento: | Clase H / H estator y rotor |
| Regulación de tensión: | AVR, modelo AS440, +/- 1% vacío/plena carga |
| Grado de protección: | IP23 |

Motor:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Marca: | PERKINS |
| Modelo: | 2806A-E18TAG2 |
| Potencia Prime: | 728 HP |
| Potencia de Emergencia: | 802 HP |
| N° de cilindros: | 6 en línea |
| Sistema de combustión: | Inyección directa |
| Aspiración: | Turbo. Filtros de aire de tipo seco. |
| Sistema de Refrigeración: | Agua Forzada |
| Sistema de Gobernación: | Gobernación Electrónica |

| Consumo de Combustible | |
|------------------------|----------------|
| Velocidad del Motor: | 1800 RPM |
| Potencia Stand By: | 37.30 Gal/hora |
| Potencia Prime: | 33.50 Gal/Hora |
| Al 75% Potencia: | 25.10 Gal/Hora |
| Al 50% Potencia: | 17.40 Gal/Hora |

Planta Lima
 Ícaro 154 - La Campiña - Chorrillos - Lima
 Teléfonos: (01) 252-7542 / 252-7625 / 260-7678
 Email: ventas@energiaperuana.com


Planta Arequipa
 Mz G lote 10 Parque Industrial Rio Seco
 Cerro Colorado – Arequipa
 Teléfonos: (054) 341048
 Email: ventas@energiaperuana.com

Almacenes:
 Distrito de Lurín
 Provincia de Chincha



DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones:

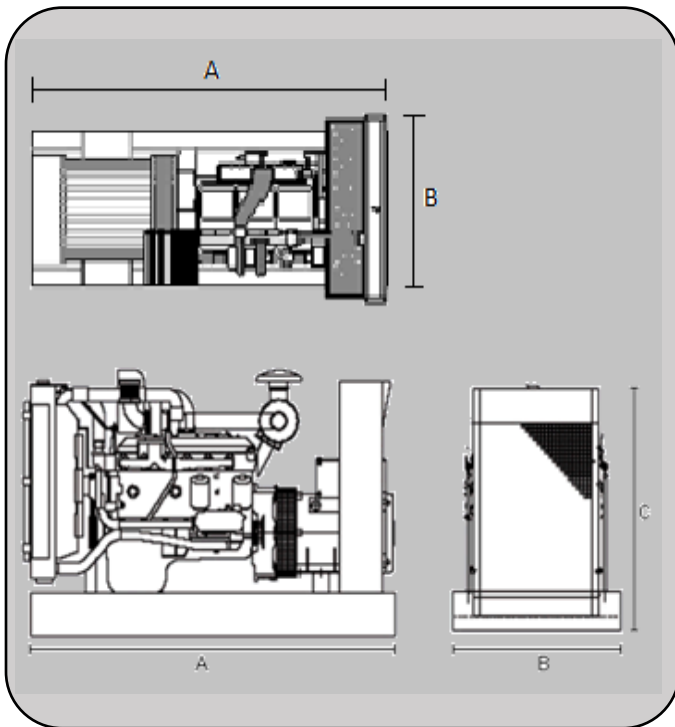

| Dimensiones y Pesos: | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Abierto | 3450 | 1550 | 2010 | 4300 |
| Encapsulado | 4750 | 1760 | 2524 | 5950 |

Tablero de Control:



Nuestros grupos electrógenos están equipados con un módulo electrónico de control de última generación de diseño y fabricación Europea marca ComAp. El módulo IL-NT AMF 25 ofrece una interfaz de usuario muy amigable y de fácil manejo. Esto permite que el cliente opere el equipo sin inconvenientes y además que observe los siguientes valores en tiempo real:

- Temperatura del refrigerante
- Presión de aceite
- RPM
- Horómetro
- Voltaje de línea y fase
- Frecuencia
- Factor de Potencia
- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Potencia aparente (KVA)

PRUEBAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO DEL EQUIPO:

Pruebas y verificaciones antes del suministro del equipo:

- Ensayo en vacío.
- Ensayo de plena carga (Reactiva).
- Ensayo en carga de Stand By (Reactiva).
- Prueba de protecciones.
- Capacitación de operación para Grupo Electrónico en planta.

Con la entrega del equipo suministraremos un juego de los siguientes documentos.

- Manual de operación y mantenimiento del motor, Generador y Módulo de Control.
- Garantía por 01 año o 1,600 horas de funcionamiento.
- Garantía Stand-By: 02 años o 400 Horas.
- Certificado de garantía de fábrica.

Opcionales:

- Control remoto del grupo.
- Calentadores de Refrigerante.
- Resistencia Deshumedecedora.
- Sistema Filtración RACOR.
- Contrato de Mantenimiento.
- Servicio de Ingeniería y Proyectos.
- Servicios de Instalación.
- Tableros de transferencia automáticos.